



Installations-Kurzanleitung

X-Hybrid-Modelle

I

TEILELISTE

1 Wechselrichter x 1	2 Wandhalterung x 1	3 Schraubensatz: Dübel x 4 Dübelschraube x 4	4 DC-Stecker x 2 DC-Kupplung x 2	5 DC-Pin (+) x 2 DC-Pin (-) x 2
6 AC-Stecker x 1	7 EPS-Stecker x 1	8 CT X1	9 RJ45-Erweiterungsport x 1	10 WLAN-Antenne
11 Batteriestecker x 1	12 Anschlussklemme für Batterie (nur SK-SU) x 2	13 8-Pin-Anschlussstecker x 1	14 Temperatursensor (nur SK-SU) x 1	15 Schraubenschlüssel x 1
16 Benutzerhandbuch x 1	17 Garantiekarte x 1	18 Installations-Kurzanleitung x 1	19 Handbuch für die WLAN-Einrichtung x 1	Hinweis: 2-Pin-Anschluss (1 x plus, 1 x minus) für SK-TL(SU) 3000. DC-Stecker und -Buchse für SK-TL(SU) 3000.

II

MONTAGE DES WECHSELRICHTERS

Position der vier Bohrlöcher markieren.

283mm

200,5mm

Für die Anwendung in geschlossenen Räumen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

III

PV- UND AC-ANSCHLUSS

PV-Kabelquerschnitt: 12 AWG (3,31 mm²)

6mm

Abisolierlänge

12AWG

AC-Kabelquerschnitt:

SK-TL(SU)3000 12 AWG (3,31 mm²);

SK-TL(SU)3700 12 AWG (3,31 mm²);

SK-TL(SU)5000 10 AWG (5,26 mm²)

25mm

Isolierung

L

N

PE

PV-Anschluss:

Kabel

Crimphülse

Crimpkontakt

Kabelverschraubung

verschrauben

1

2

3

Vorgehensweise:

- Leiterenden in die entsprechenden Öffnungen einführen.

Gewindehülse mit Kupplungselement verschrauben.

Kabelverspannung verschrauben.

1

2

3

- Stecker in Buchse stecken.

IV

WLAN- UND CT-VERBINDUNG

WLAN-Verbindung:

1

2

3

Erdung:

Erdungskabelquerschnitt: AWG 12 (3,31 mm²)

1

2

3

WLAN-Verbindung:

- RJ45-Stecker am CT-Port anschließen.

1

2

3

Verbraucher

Stromnetz

VI

EPS-ANSCHLUSS (VERSION E)

EPS-Stecker anschließen:

- Leiterenden in die entsprechenden Öffnungen einführen.

Anm.: Keinen PE-Draht verwenden.

- Befestigen.

1

2

3

EPS-Anschlussdiagramm

SolaX-Hybridwechselrichter

SolaX Stromzähler

Batterie

Verbraucher

EPS Verbraucher

Verbraucher L

Verbraucher N

Verbraucher PE

V BATTERIEANSCHLUSS (FÜR BAUREIHE SK-SU)

A: Stromanschluss

- Batteriestecker an BAT-Buchse des Wechselrichters anschließen. (Anm.: Anschlusskasten liegt der Batterie bei.)

1

2

B: Kommunikationsanschluss

- RJ45-Stecker des Kabels in die BMS-Buchse des Wechselrichters stecken.

Hinweis: Datenkommunikationskabel liegt der Batterie bei.

1

2

C: Anschluss der Temperatursensoren

- RJ45-Stecker des Kabels in die TEMP-Buchse des Wechselrichters stecken.

Bringen Sie die Ringside des Temperatursensors in der Nähe der Batterie an. (Damit wird die Temperatur der Umgebung der Batterie gemessen.)

1

2

Achtung! Wenn Sie nur eine Pylontech Batterie verwenden, stellen Sie den Lade- und Entladestrom auf 25A

EPS-Anschluss

PE Netz

L Netz

Netz N

L EPS-Verbraucher

N EPS-Verbraucher

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PE Netz

1 L Netz (R1-Netz)

2 L AC: (R1-AC)

3 L EPS (3-EPS)

4 N AC (R7-AC)

5 N EPS (5-EPS)

6 N Netz (R7-Netz)

7 PE EPS (5-Netz)


8 Stromversorgung (5-NO)

9 Stromversorgung (AI-NC)



10 Stromversorgung (AI-A2)

Note: power line size >300VAC, 2A

SK-SU

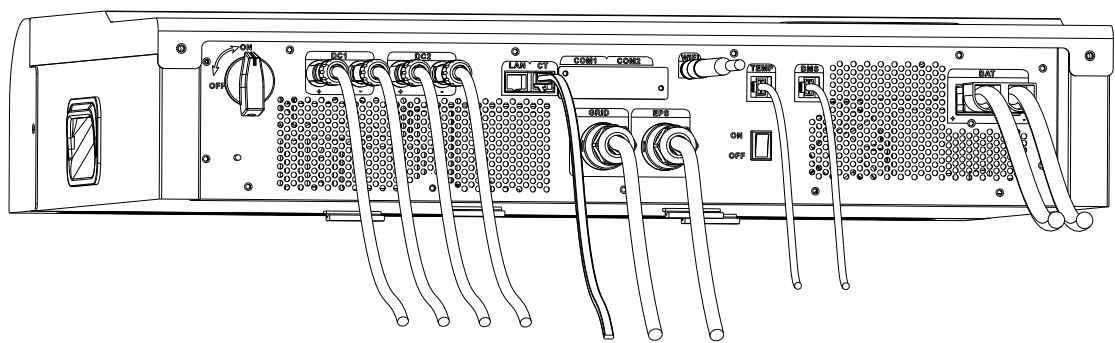


SK-TL

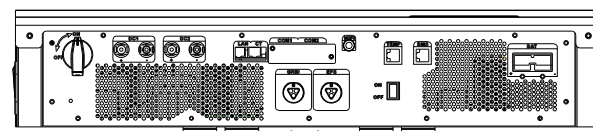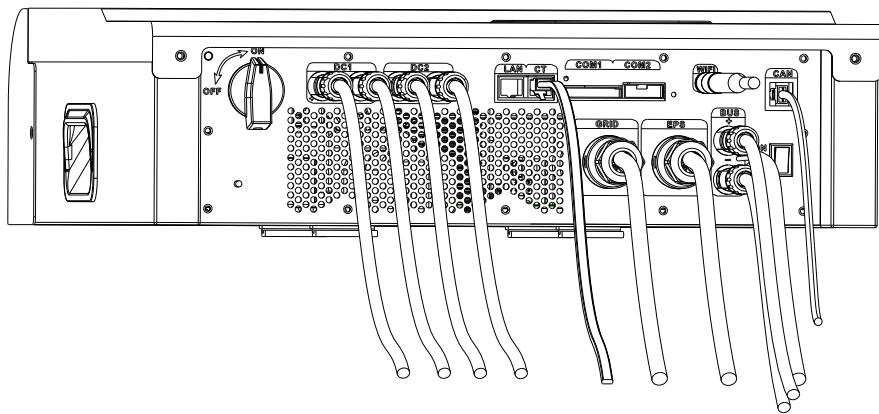

- Stromzähler und Wechselrichter anschließen.


Führen Sie die Leiter des Kommunikationskabel in den RJ45-Steckverbinder ein, Pinbelegung s. o.



Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
Stromzähler	x	x	x	RS485A (blau)	RS485B (weiß)	x	x	x


1

- Kommunikationskabel an Stromzähler und Wechselrichter anschließen.


CT-Buchse von Wechselrichter und Stromzähler mit RJ45-Kabel miteinander verbinden (s. u.).
Weiße Ader: Port 6.
Blaue Ader: Port 5.

2

- Stromkabel an Stromzähler und Wechselrichter anschließen.


- Zwei L-Leiter-Anschlüsse (Farbe: s. Abb.) zum Anschluss der L-Leiter verwenden.
Die schwarzen Anschlüsse sind für den Anschluss der N-Leiter vorgesehen.
AC- und Verbraucherleitungen sind parallel anzuschließen.
Der Pfeil muss in Richtung AC-/Verbraucherseite weisen.

3

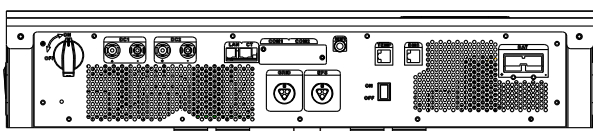

- Stromzähler und Wechselrichter anschließen.


Führen Sie die Leiter des Kommunikationskabel in den RJ45-Steckverbinder ein, Pinbelegung s. o.



Pin	1	2	3	4	5	6	7	8
Stromzähler	x	x	x	RS485A (blau)	RS485B (weiß)	x	x	x



1

- Kommunikationskabel an Stromzähler und Wechselrichter anschließen.

CT-Buchse von Wechselrichter und Stromzähler mit RJ45-Kabel miteinander verbinden (s. u.).
Weiße Ader: Port 41.
Blaue Ader: Port 42.

2

- Stromkabel an Stromzähler und Wechselrichter anschließen.

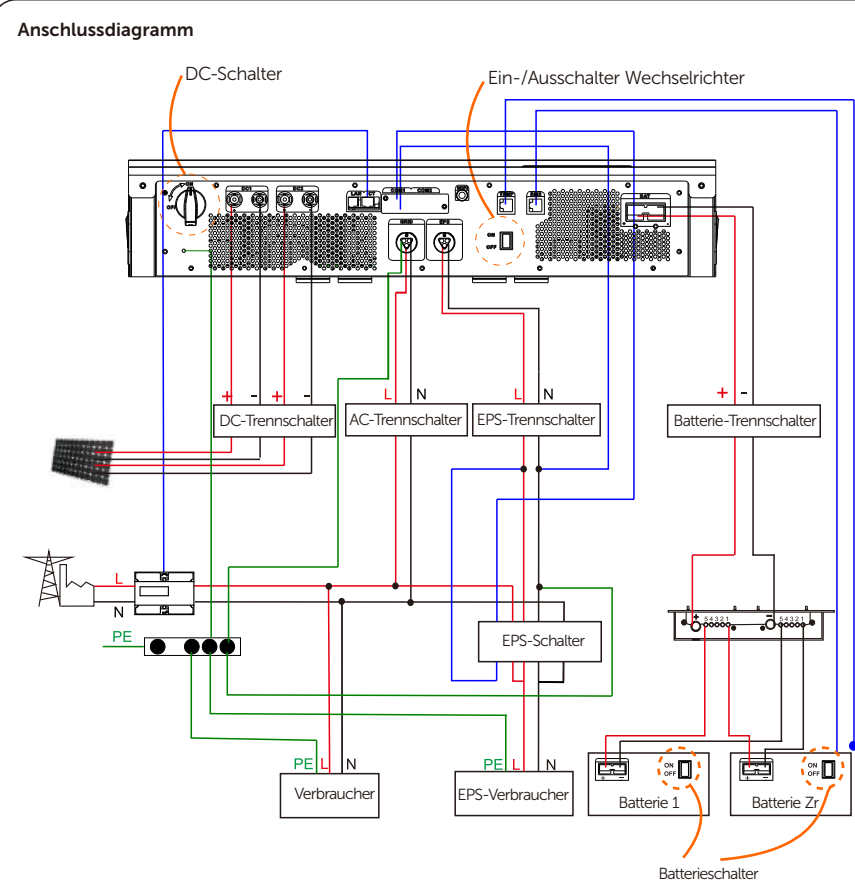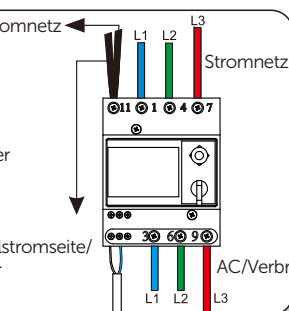- Zwei L-Leiter-Anschlüsse (Farbe: s. Abb.) zum Anschluss der L-Leiter verwenden.
Die schwarzen Anschlüsse sind für den Anschluss der N-Leiter vorgesehen.
AC- und Verbraucherleitungen sind parallel anzuschließen.
Auf korrekte Anordnung der Leiter achten.

Hochfahren des Wechselrichters:

- Schritt 1: Netzschalter des Wechselrichters einschalten.
- Schritt 2: DC-Schalter einschalten.
- Schritt 3: Batterieschalter einschalten.
- Schritt 4: DC-Trennschalter einschalten.
- Schritt 5: Batterie-Trennschalter einschalten.
- Schritt 6: AC-Trennschalter einschalten.

Ausschalten des Wechselrichters

- Schritt 1: AC-Trennschalter abschalten.
- Schritt 2: Batterie-Trennschalter abschalten.
- Schritt 3: DC-Trennschalter abschalten.
- Schritt 4: Batterie-Trennschalter abschalten.
- Schritt 5: DC-Trennschalter abschalten.
- Schritt 6: Wechselrichter abschalten.

5 Betriebsart einstellen

Betriebsmodus

> Modus auswählen

Eigenverbrauch

Eigenverbrauchsmodus

- In diesem Modus wird die von der PV-Anlage erzeugte Energie gemäß folgender Priorität verteilt:
lokale Verbraucher > Batterie > öffentliches Stromnetz.

Zeitsteuerung

Betriebsmodus

> Betriebsart Zeitsteuerung auswählen

Betriebsmodus

> Zeitraum Laden 1
Aus off. Netz.
einschalten

Betriebsmodus

> Zeitraum Laden 2
Aus off. Netz.
einschalten

Betriebsmodus

> Laden
Startzeit 1
08:00

Betriebsmodus

> Laden
Endzeit 1
10:00

Betriebsmodus

> Laden
Startzeit 2
12:00

Betriebsmodus

> Laden
Endzeit 2
14:00

Betriebsmodus

> Entladen
Startzeit 1
06:00

Betriebsmodus

> Entladen
Endzeit 1
08:00

Betriebsmodus

> Entladen
Startzeit 2
19:00

Betriebsmodus

> Entladen
Endzeit 2
21:00

In dieser Betriebsart können je zwei Zeiträume zum Laden und Entladen gewählt werden. Auch kann der Ladevorgang per Netzstrom vorgegeben werden.

6 Ladegerät konfigurieren

Blei-Säure-Batterie

Ladegerät

> Batterietyp

Blei-Säure

Ladegerät

> max. Spannung

54.0 V

Ladegerät

> min. Spannung

47.0 V

Ladegerät

> max. Ladestrom

50.0 A

Ladegerät

> max. Entladestrom

50.0 A

Ladegerät

> Batterie regenerieren

nein

- Ohne Verbindung zum BMS wird eine Blei-Säurebatterie mit den oben genannten Werten als Standardeinstellung gewählt.

- Die Parameter können von Hand passend zur verwendeten Batterie eingestellt werden.

- Batterie regenerieren: Wenn die Batterie tiefentladen wurde, kann mit dieser Funktion der Ladevorgang in Gang gesetzt werden. Die BUS-Spannung muss größer als 300 V sein. I

Lithiumbatterie

Ladegerät

> Batterietyp

Lithium

Ladegerät

> min. Ladezustand

20 %

Ladegerät

> max. Spannung

53.5 V

Ladegerät

> min. Spannung

47.0 V

Ladegerät

> max. Ladestrom

50.0 A

Ladegerät

> max. Entladestrom

50.0 A

Ladegerät

> Batterie regenerieren

nein

- Bei bestehender Verbindung zum BMS wird eine Lithiumbatterie mit den oben genannten Werten als Standardeinstellung gewählt.

- Die Parameter können von Hand passend zur verwendeten Batterie eingestellt werden.

- Batterie regenerieren: Wenn die Batterie tiefentladen wurde, kann mit dieser Funktion der Ladevorgang in Gang gesetzt werden. Die BUS-Spannung muss größer als 300 V sein.

7. EPS konfigurieren

EPS-System

> stummschaltenein
Frequenz 50 Hz
Backup-Einstellung

EPS-System

> minimale
Backup-Batteriespannung

46.0V

Minimale Ladespannung größer als die minimale Backup-Batteriespannung sein.


-Stumm option kann als 'Nein' oder 'Ja' eingestellt werden;

Nicht bedeutet es gibt keinen Alarm während dieser ESP. modus.

Ja bedeutet es gibt keine Alarm wenn es unter EPS modus.

-Frequenz kann nach den einschlägigen Belastungen eingestellt werden

Bedienteil

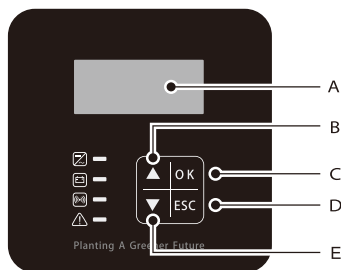

Objekt	Name	Beschreibung
A	LCD-Anzeige	Zeigt Informationen über den Wechselrichter an.
B		Aufwärts-Taste: Cursor nach oben bewegen oder Wert erhöhen
C	Funktion Taste	OK-Taste: Auswahl bestätigen
D		ESC-Taste: aktuelle(s) Menü/Funktion verlassen
E		Abwärts-Taste Cursor nach unten bewegen oder Wert verringern

1. Einstellungs Menü aufrufen. Fordern Sie das Konfigurationspasswort bei Ihrem Händler an.

Menü	Passwort	Einstellungen
Status Protokoll Einstellungen	X X X X	Sicherheit Datum Uhrzeit neues Passwort

2. Uhrzeit und Datum einstellen.

Datum Uhrzeit
2014->06<-06
12:00

3. PV-Anschluss

PV-Anschluss
PV-Anschluss Multi

-comm.einfasig MPP track.dual MPPT_zusammen arbeiten;
-Multi.Multi MPPtrack.dual MPPT unabhängig arbeiten

4.Einspeisebegrenzung einstellen

Einspeisebegrenzung
> benutzereingestellter Wert 5000 W

-0000 bedeutet keine Einspeisebegrenzung